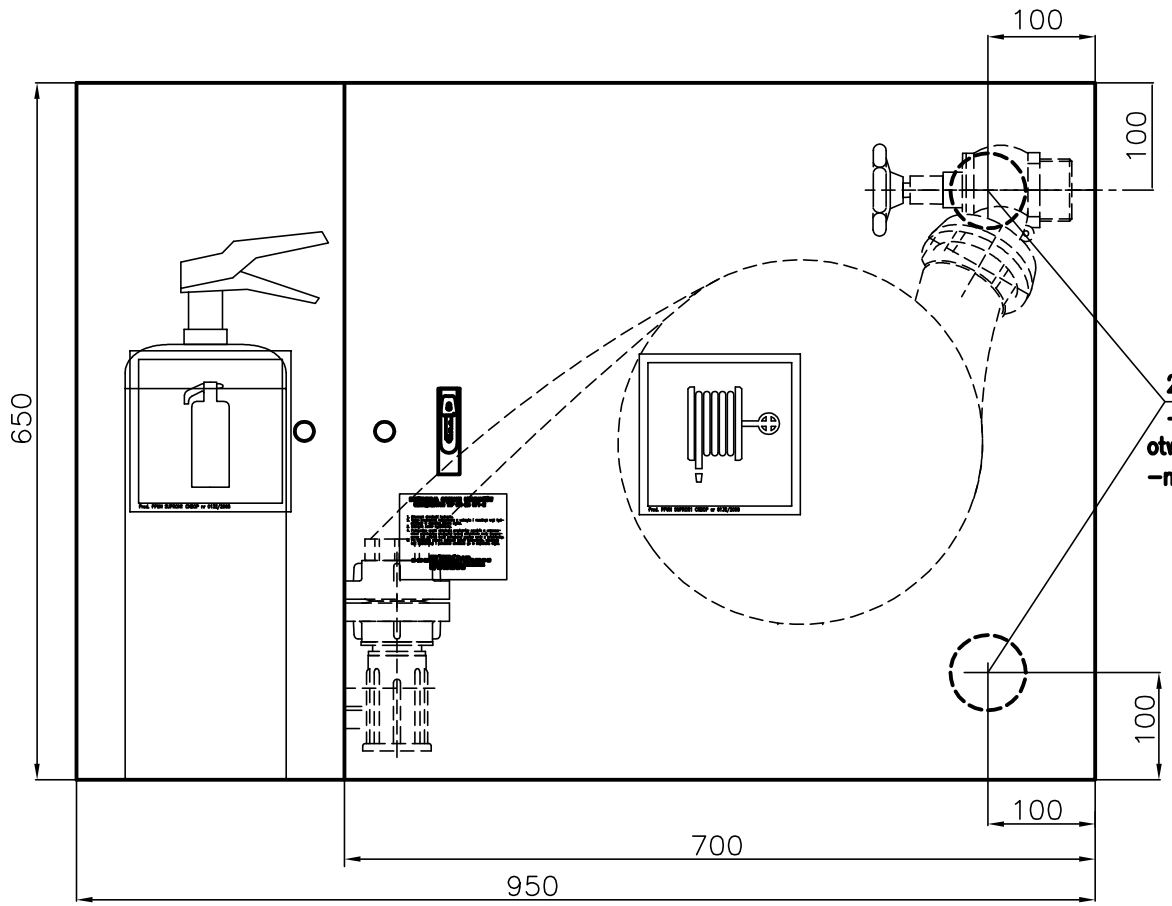

widok "W"

POŁOŻENIE ZAWORÓW 52
W PŁASZCZYŹNIE BOCZNEJ

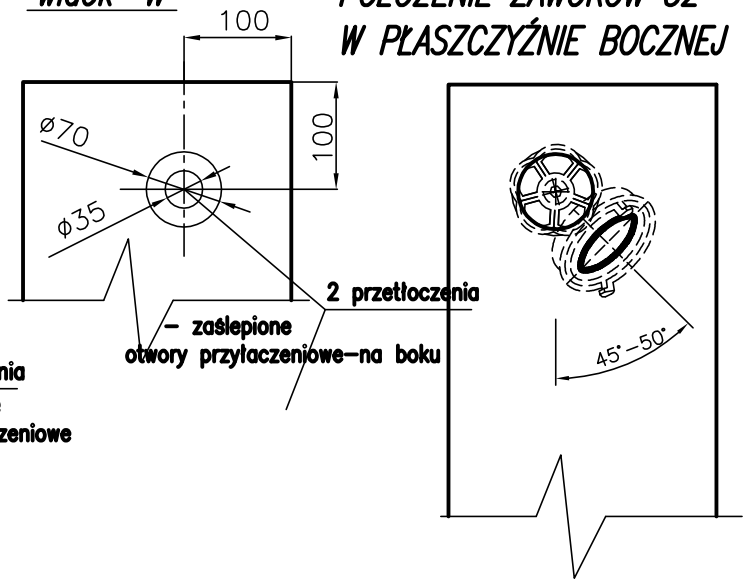

STRONY PODŁĄCZENIA ZAWORU

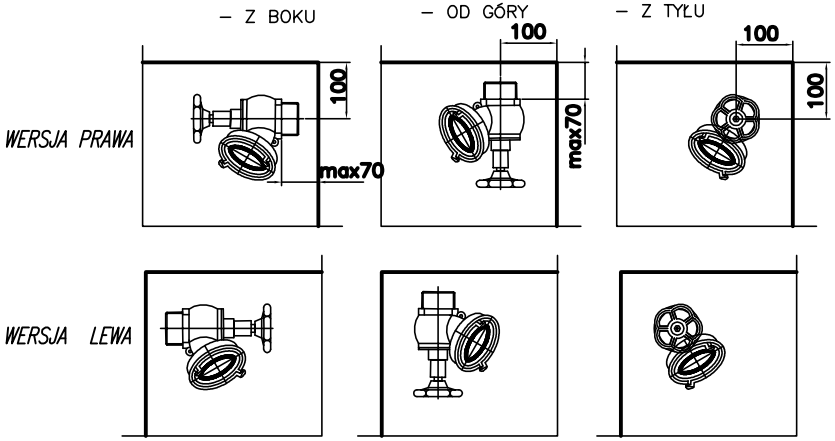

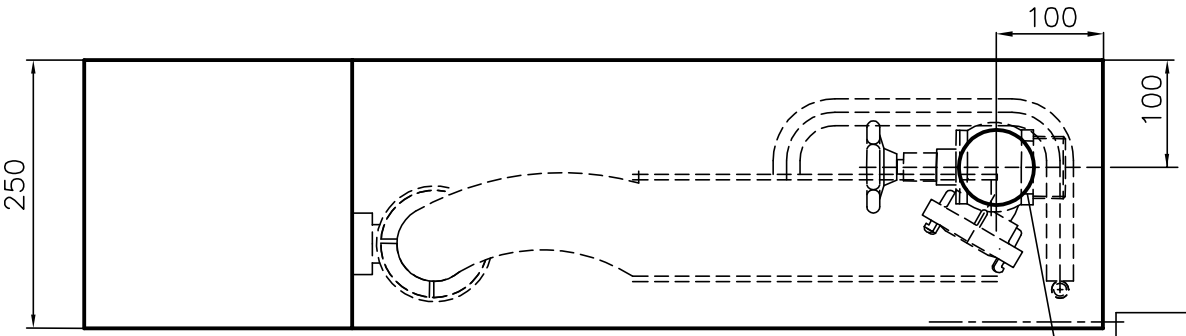

UWAGA:

HYDRANTY WEWNĘTRZNE TYP PN–EN 671–2(hydranty 52) SĄ MONTOWANE W SIECI INSTALACYJNEJ 2"
Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 52.
ZGODNIE Z NORMĄ PN–EN 671–2(hydranty 52) W HYDRANTACH MOŻNA ZASTOSOWAĆ ŁĄCZNIKI UZGODNIONE Z KLIENTEM.

Podziałka 1:1	Nazwa wytwórcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo –Handlowe SUPRON 3	Nazwa: HYDRANT WEWNĘTRZNY wykonanie UNI 25S	
		Oznacz. rys. zestawien.: PN–EN 671–2C–1/52–20 G PN–EN 671–2C–1/52–15 G	Arkusz 1